

WZ-100

ВЫНОСНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР СРАБАТЫВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

wz-100_ru 05/15

Выносной оптический индикатор WZ-100 индицирует свечением светодиода передачу тревожного извещения извещателем или группой извещателей. Он предназначен для совместной работы с извещателями DMP-100, DRP-100 и DCP-100.

1. Монтаж



Оптический индикатор предназначен для работы в закрытых помещениях. Он должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивалась его хорошая видимость.




Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Длина проводов, соединяющих индикатор и извещатель, не должна превышать 10 метров.

1. Поверните крышку по часовой стрелке (рис. 1) и снимите ее (рис. 2).

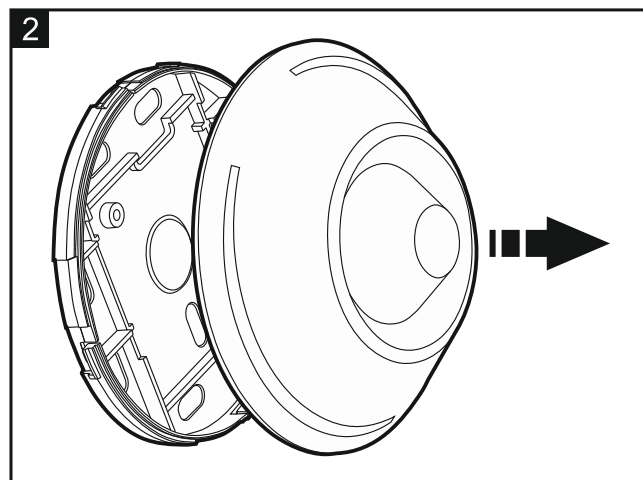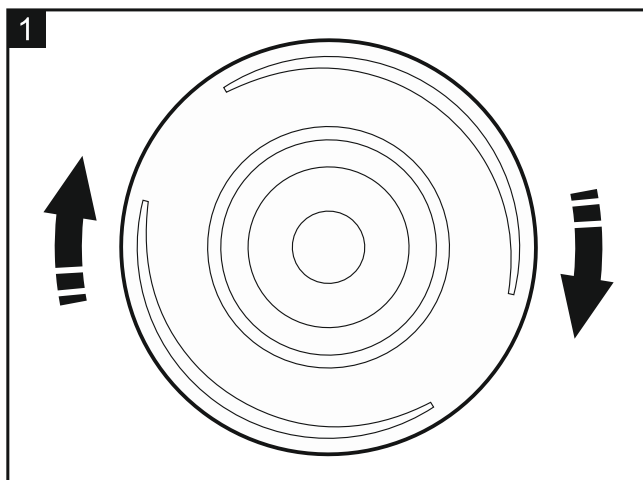

2. В основании корпуса подготовьте отверстия под шурупы и кабель.
3. Проведите кабель через отверстие в основании корпуса.
4. С помощью шурупов и распорных дюбелей прикрепите основание корпуса к потолку или стене.
5. Подключите провода к соответствующим клеммам. Клемма индикатора, обозначенная "-", должна быть подключена к клемме, обозначенной цифрой 2, в основании извещателя, а клемму "+" – к клемме, обозначенной цифрой 3 или 4. Пример подключения индикатора к извещателю - смотрите рисунок 3.
6. Установите крышку и поверните ее против часовой стрелки.

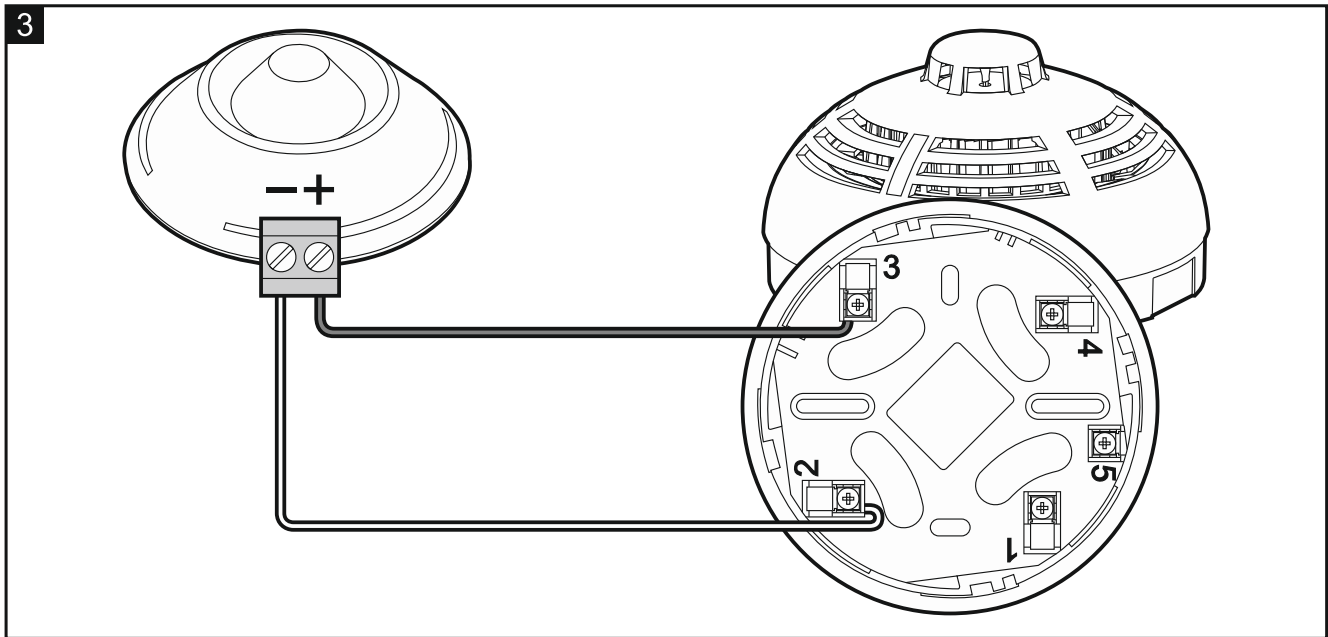

2. Технические данные

Напряжение питания.....	до 2,4 В DC
Среднее потребление тока (от извещателя)	4...4,4 мА
Допускаемый ток (требует внешнего ограничителя тока).....	до 10 мА
Диапазон рабочих температур.....	-10 °С...+55 °С
Максимальная влажность.....	93±3%
Габаритные размеры корпуса	∅ 97 x 37 мм
Масса	48 г

Выносной оптический индикатор срабатывания типа WZ-100 соответствует требованиям Технического одобрения CNBOP AT-0117-0401/2013 и требованиям Директивы:

EMC 2004/108/WE относительно электромагнитной совместимости.

Сертификационный центр CNBOP-PIB в городе Юзефов в выдал для оптического индикатора типа WZ-100 польский Сертификат соответствия 2892/2013, подтверждающий соответствие требованиям Технического одобрения.

Сертификат можно скачать с сайта: www.satel.eu

В случае необходимости за польской Декларацией соответствия SATEL/B/2892/2013 от дня 2013-08-27 для оптического индикатора типа WZ-100 обратитесь к производителю.